

Тип Форинд ШУ-ПВУ-2хХХА/ХХА-644

Уном.380В, Ином. IP54

Заводской # _____

Дата выпуска _____

ТУ 4371-002-30602239-2016


ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ФОРИНД"

АДРЕС: 188307 Ленинградская обл. г.Гатчина

ул.Солодухина д.2 стр.1

ТЕЛ(1812)-309-42-83

E-MAIL: info@forind.ru, www.forind.ru

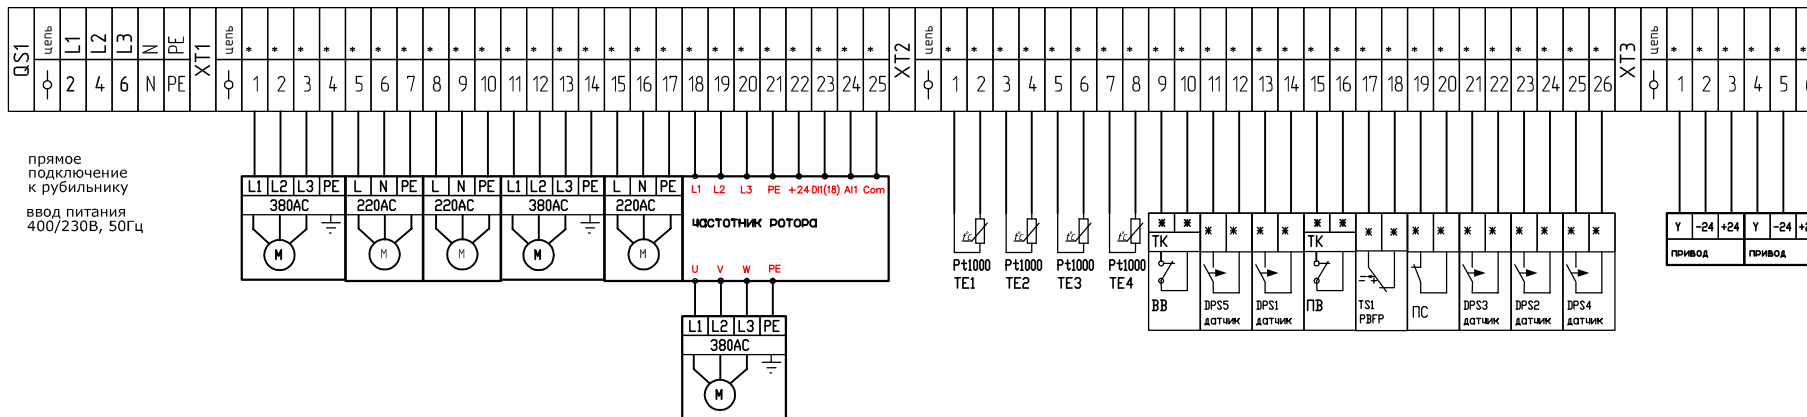

приточный вентилятор	заслонка приточка	щрк. насос 220В	вытяжной вентилятор	заслонка вытяжки	ропторный рекуператор	Т нар. възд.	Т обр. възд.	Т прит. възд.	Т вым. възд.	TK BB	DPS ротора	DPS ПВ	TK ПВ	термистат въз. назр.	НЗ контакт ПС	DPS BB	DPS фильтра ПВ	DPS фильтра BB	регул. привод въз. назр.	регул. привод гликол. охладителя
----------------------	-------------------	-----------------	---------------------	------------------	-----------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------	------------	--------	-------	----------------------	---------------	--------	----------------	----------------	--------------------------	----------------------------------

Инов. N° подл.	Подп. и дата	Взамен инв. N°	Согласовано

					РНЛС.422410.644				
					Гатчина				
Изм.	Код.уч.	Лист	Нгод.	Подпись	Дата				
Разработал						Схема управления приточно-вытяжной установкой Форинд ШУ-ПВУ-2хХХА/ХХА-644	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	1
Т. контр.						Схема подключения	000 "Форинд"		
Н.Контр.									
ГИП									