

Тип Форинд ШУ-КНС-2хХХА-Т


Уном.380В,ном.\_\_\_\_,JP.\_\_\_\_

Заводской # \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ТУ 4371-002-30602239-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ФОРИНД"  
 АДРЕС: 188307 Ленинградская обл. г.Гатчина  
 ул.Солодухина д.2 стр.1  
 ТЕЛ(812)-309-42-83  
 E-MAIL: info@forind.ru, www.forind.ru

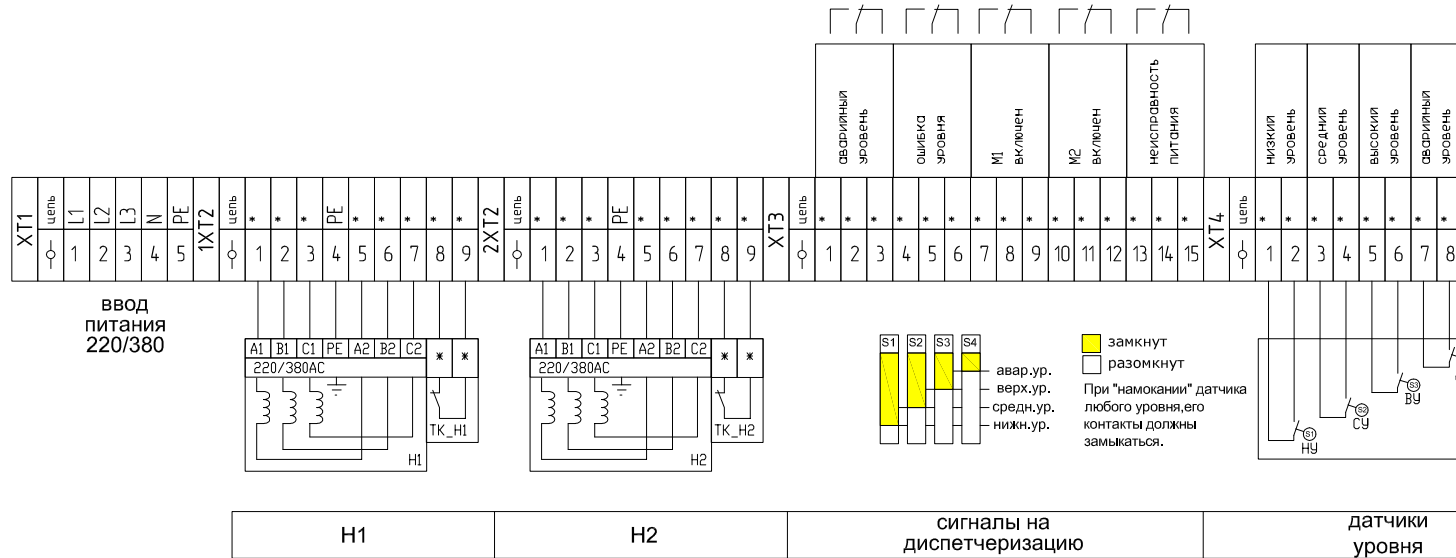

|    |    |                            |                |
|----|----|----------------------------|----------------|
| Н1 | Н2 | сигналы на диспетчеризацию | датчики уровня |
|----|----|----------------------------|----------------|

|               |              |                |             |
|---------------|--------------|----------------|-------------|
| Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N° | Согласовано |
|---------------|--------------|----------------|-------------|

|  |         |      |      |              |      |        |
|--|---------|------|------|--------------|------|--------|
| РНЛС.422410.705                                |         |      |      |              |      |        |
| Гатчина  |         |      |      |              |      |        |
| Изм.   | Код.уч. | Лист | Нгок | Подпись      | Дата |        |
| Разработал                                     | Маклев  |      |      |              |      |        |
| Проверил                                       |         |      |      |              |      |        |
| Т. контр.                                      |         |      |      |              |      |        |
| Н.Контр.                                       |         |      |      |              |      |        |
| ГИП  |         |      |      |              |      |        |
| Шкаф управления насосами Форинд ШУ-КНС-2хХХА-Т |         |      |      | Стация       | Лист | Листов |
| Схема подключения                              |         |      |      | Р            | 1    | 1      |
|  |         |      |      | 000 "Форинг" |      |        |