

Тип Форинд ШУ-КНС-2хХХА-ТА

Уном.380В,Ином.____,JP.____

Заводской # _____

Дата выпуска _____

ТУ 4371-002-30602239-2016


ИЗГОТОВИТЕЛЬ:ООО "ФОРИНД"

АДРЕС:188307 Ленинградская обл. г.Гатчина

ул.Солодухина д.2 стр.1




ТЕЛ(812)-309-42-83

E-MAIL:info@forind.ru, www.forind.ru

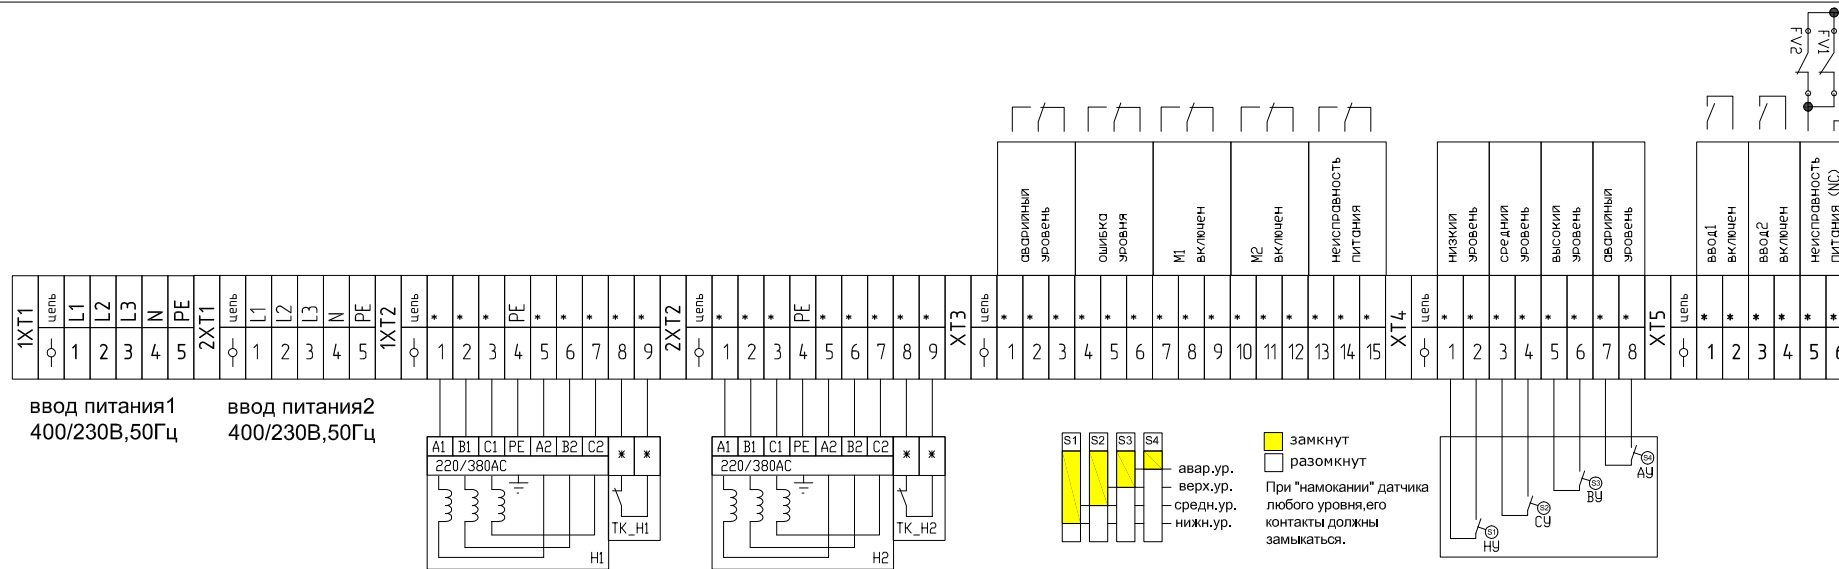

ввод питания1
400/230В,50Гц

ввод питания2
400/230В,50Гц



авар.ур.
верх.ур.
средн.ур.
нижн.ур.



замкнут

разомкнут

При "намокании" датчика любого уровня,его контакты должны замыкаться.

H1	H2	сигналы на диспетчеризацию	датчики уровня	сигналы на диспетчеризацию
----	----	----------------------------	----------------	----------------------------

Инов. N° подл.	Подп. и дата	Взамен инв. N°	Согласовано
----------------	--------------	----------------	-------------

РНЛС.422410.706						
Гатчина						
Изм.	Код.уч.	Лист	Нгок	Подпись	Дата	
Разработал	Маклев					
Проверил						
Т.контр.						
Н.Контр.						
ГИП						
Шкаф управления насосами Форинд ШУ-КНС-2хХХА-ТА				Стация	Лист	Листов
Схема подключения				Р	1	1
				000 "Форинд"		